

29.9.2017

VÝZVA VLASTNÍKOM NEHNUTELNOSTÍ , CEZ KTORÉ PRECHÁDZA ELEKTRICKÉ VEDENIE

Pri revízi 400kV vedenia č. V492, ktoré prechádza k.ú. HORNÉ HÁMRE vid' aj mapová príloha - bolo zistené, že porast v ochrannom pásme vedenia dosiahol nebezpečnú výšku a tým ohrozenie spôľahlivú a bezpečnú prevádzku tohto dôležitého vedenia, a taktiež je ohrozená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme tohto vedenia. **JPRL, s.r.o.**, ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 251/2012 Z.z. O energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje že v najbližšom období vykoná výrub stromov a iných porastov v ochrannom pásme vedenia, a to pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia.

Na základe uvedeného Vás preto spoločnosť JPRL, s.r.o. v zmysle § 11 ods. 2 a 3 zákona vyzýva k odstráneniu stromov a krov v ochrannom pásme tohto vedenia, a to na nehnuteľnostiach vo Vašom vlastníctve resp. správe.

1. **V prípade Vášho nezáujmu vykonat' tieto činnosti Vám zároveň oznamujeme, že zamestnanci JPRL, s.r.o. vstúpia na Váš pozemok v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti (§ 11 zákona o energetike) za účelom odstránenia stromov a krov.**
2. **V prípade Vášho záujmu vykonat' tieto činnosti Vás prosíme o dohodnutie podmienok výrubu so spoločnosťou JPRL, s.r.o. – kontakt je na obecnom úrade.**

Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je podľa §43 ods. 2 zákona vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napäti od 35kV do 110kV vrátane 15m, od 110kV do 220kV vrátane 20m a od 220kV do 400kV vrátane 25m. Podľa §43 ods.4 písm. b) Zákona o energetike je v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením zakázané vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m a podľa ust. § 43 ods. 5 Zákona o energetike vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia .Podľa §43 ods.6 zákona ja vlastník pozemku povinný umožniť prevádzkovateľovi prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Jedná sa o výrub v súlade zo zákonom č. 506/2013 Z.z. ktorým bol novelizovaný zákon č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny, ako aj s ostatnými platnými zákonmi v ochrannom pásme vedení. Drevná hmota bude spracovaná priamo na mieste, v nedostupných miestach ponechaná na mieste, resp. uprataná na okraji ochranného pásma, k spracovaniu vlastníkovi (nájomcovi alebo správcovi).

ING. BREČKA MATÚŠ


TEL. KONTAKT : 0908989911

Vykonávateľ výrubov

JPRL s.r.o.

M. R. Štefánika 2465
093 01 Vranov nad Topľou ⑦

IČO: 36 763 632 IČ DPH: SK2022370361

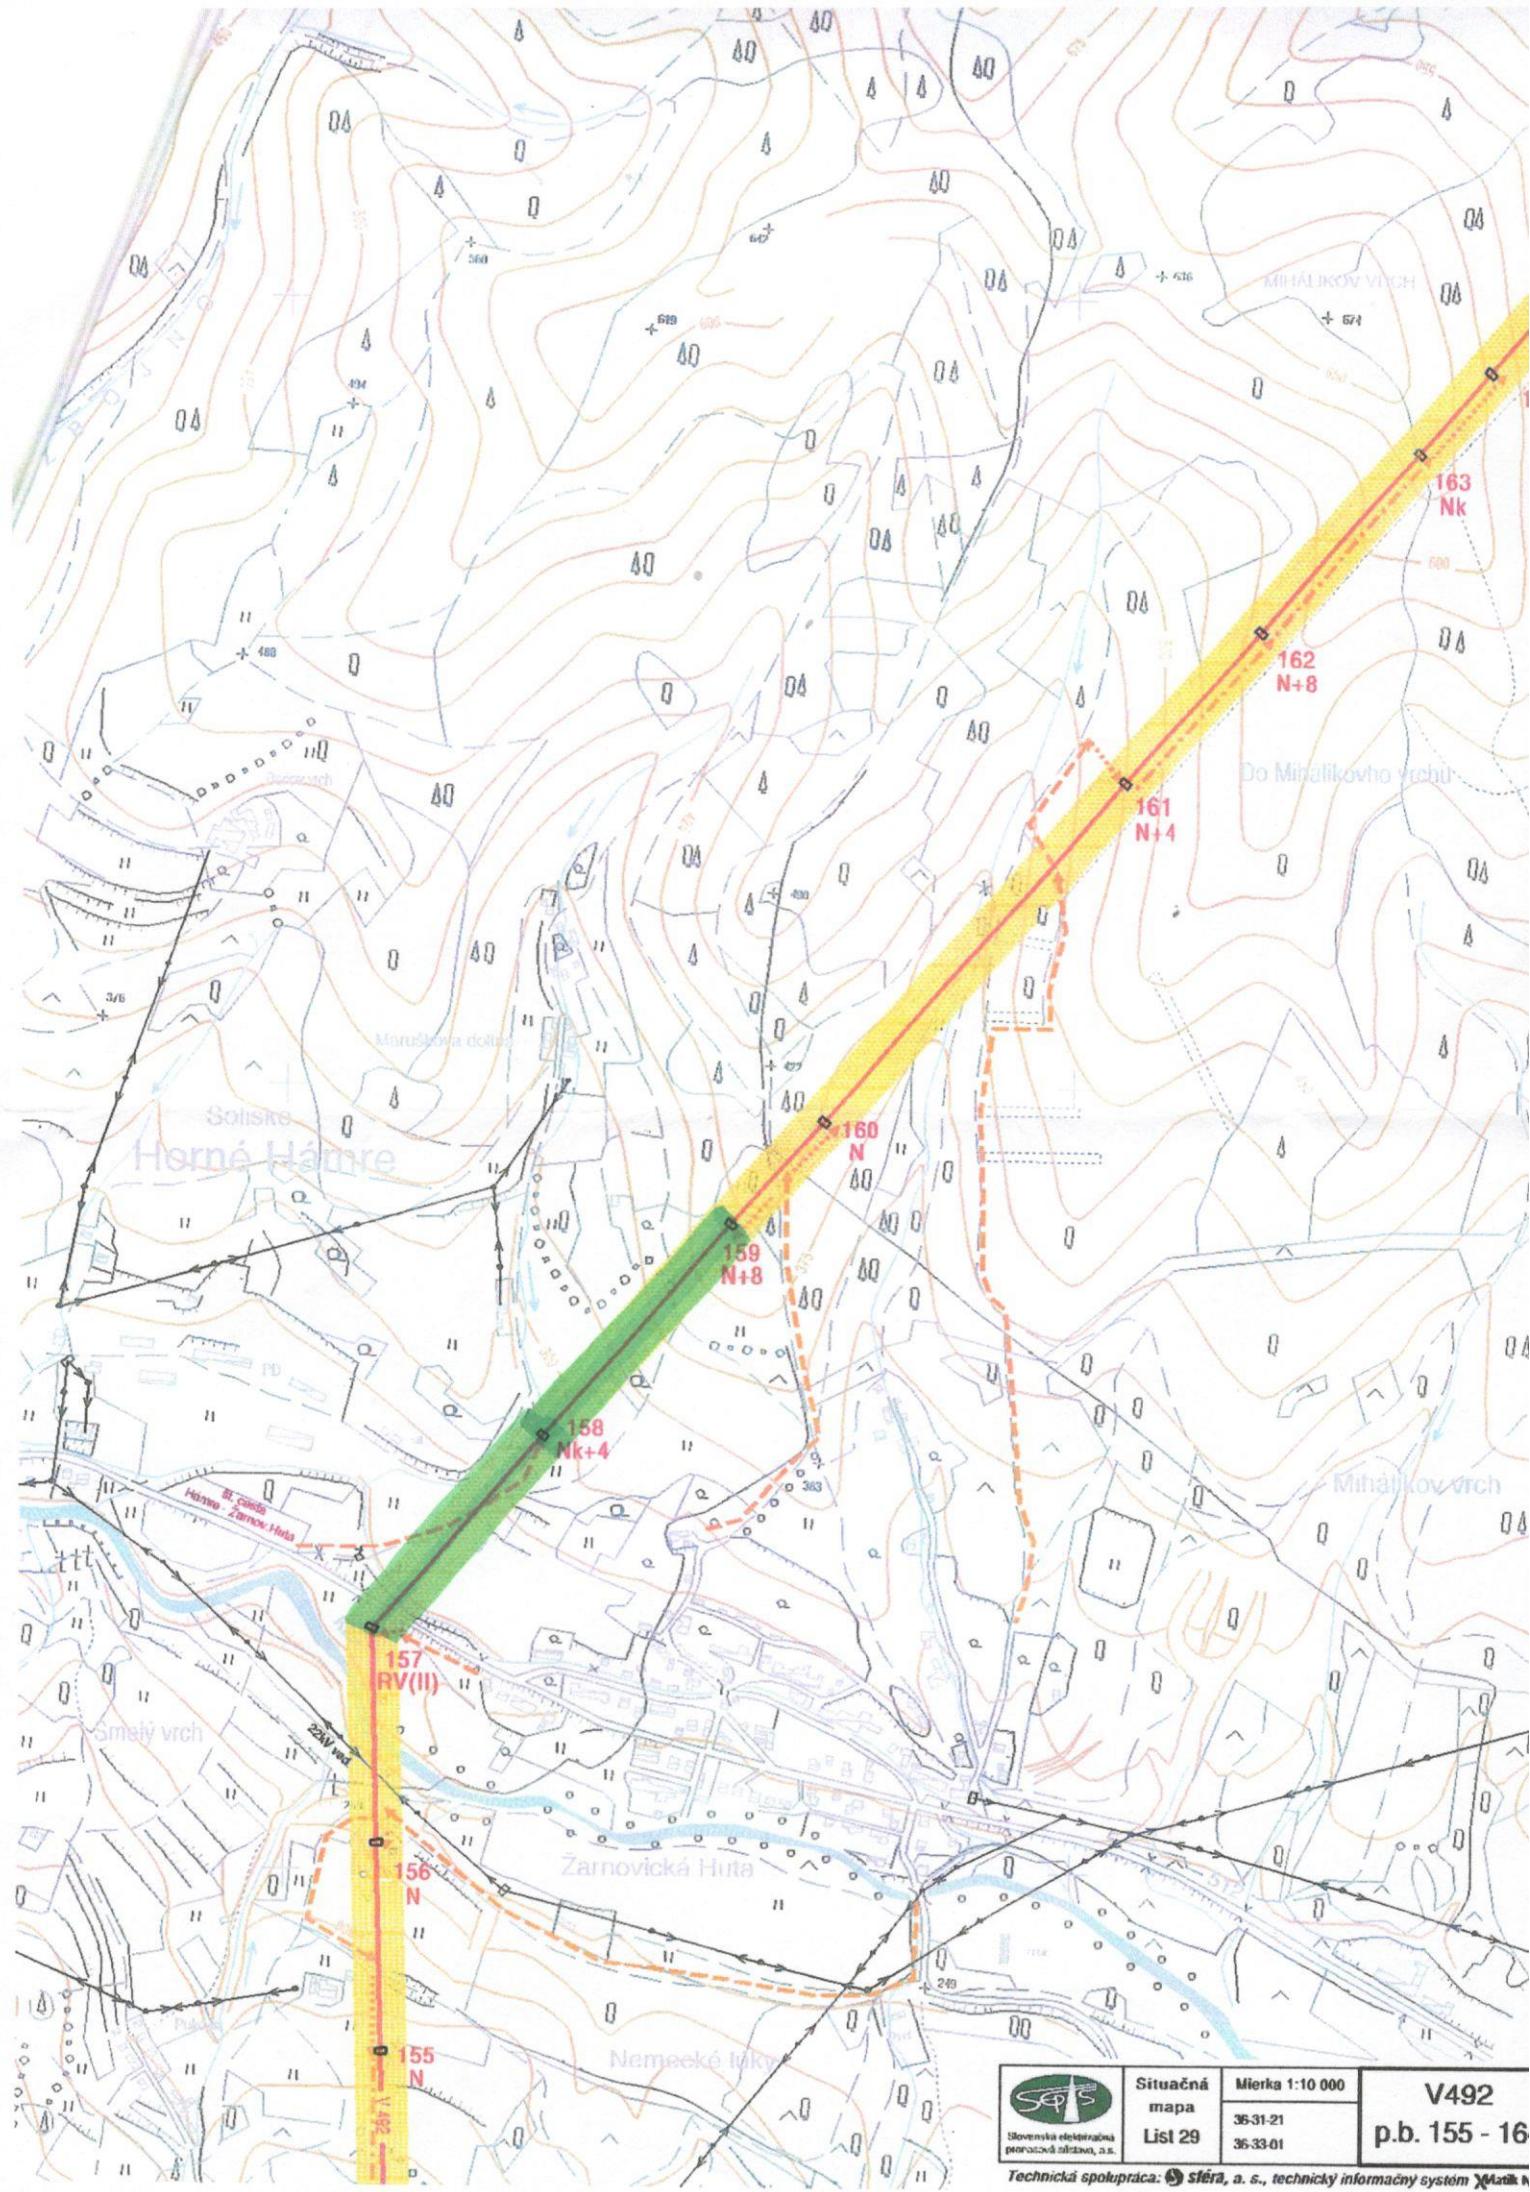

Situačná
mapa
List 29

Miera 1:10 000
36-31-21
36-33-01

V492
p.b. 155 - 16